

20.4.2023


Uuraisten kunta  
Virastotie 4  
41230 Uurainen

**LAUSUNTO UURAISTEN KUNNAN ALUEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA, ÄÄNEKOSKEN ENERGIA OY, D/76/10.03.01.03/2023**

Uuraisten kunta on valmistellut toiminta-alueen vahvistamista yhteistyössä Äänekosken Energia Oy:n kanssa. Vesihuoltolain 85:n mukaan toimita-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Toiminta-alerajauksessa periaatteena on ollut rajata se pääasiassa sellaiselle asemakaavoitetulle alueelle, jossa on jo Äänekosken Energian vesihuoltoverkkoa olemassa ja alueen vesi- ja viemäri liittymät ovat taloudellisesti ja asianmukaisesti toteutettavissa. Tästä syystä osa rakentamaton asemakaava-alue on rajattu toiminta-alueen ulkopuolelle. Alueeseen on sisällytetty Hirvikulman rakentamaton asemakaava-alue, jonka vesihuolto on toteutettavissa alueella kulkevaa runkolinjoja hyödyntäen.

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue on vahvistettu 2018. Vahvistettu toiminta-alue on kiinteistön 892-402-1-478 osalta sellainen, että alueen sisällä on Äänekosken Energian asiakas. Äänekosken Energia ehdottaa kiinteistön 892-402-1-478 ja sen ympäristön osalta toiminta-alerajauksiin tehtäväksi seuraavat korjaukset ja tarkennukset:

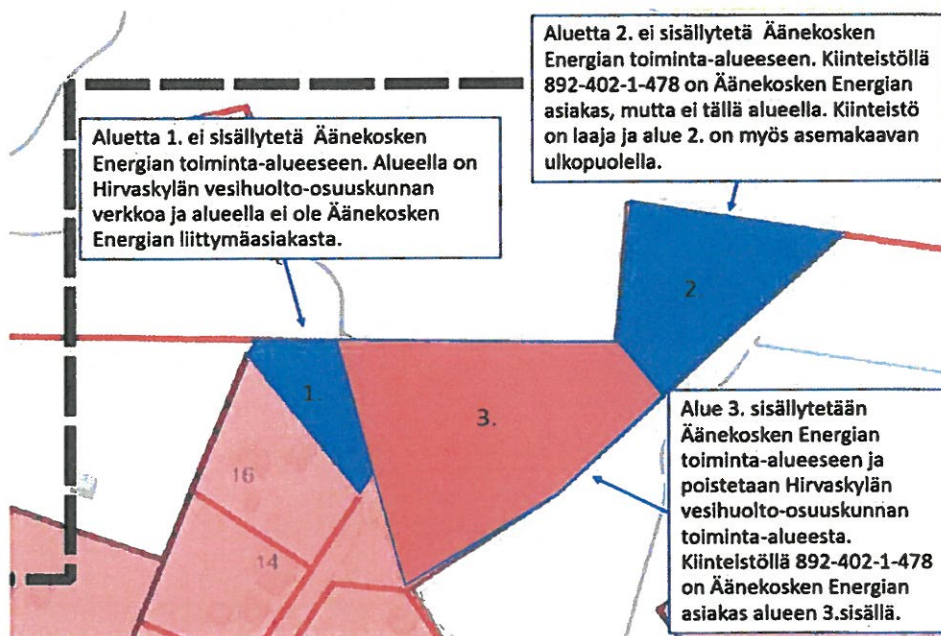

20.4.2023

Äänekoskella 20.4.2023  
Äänekosken Energia Oy

Peter Rinne  
tuotantopäällikkö